This drawing is entrusted to the recipient personnally, but the copyright remains with us. It must not be copied, reproduced or in any way communicated or made accessible to third parties without our written consent.

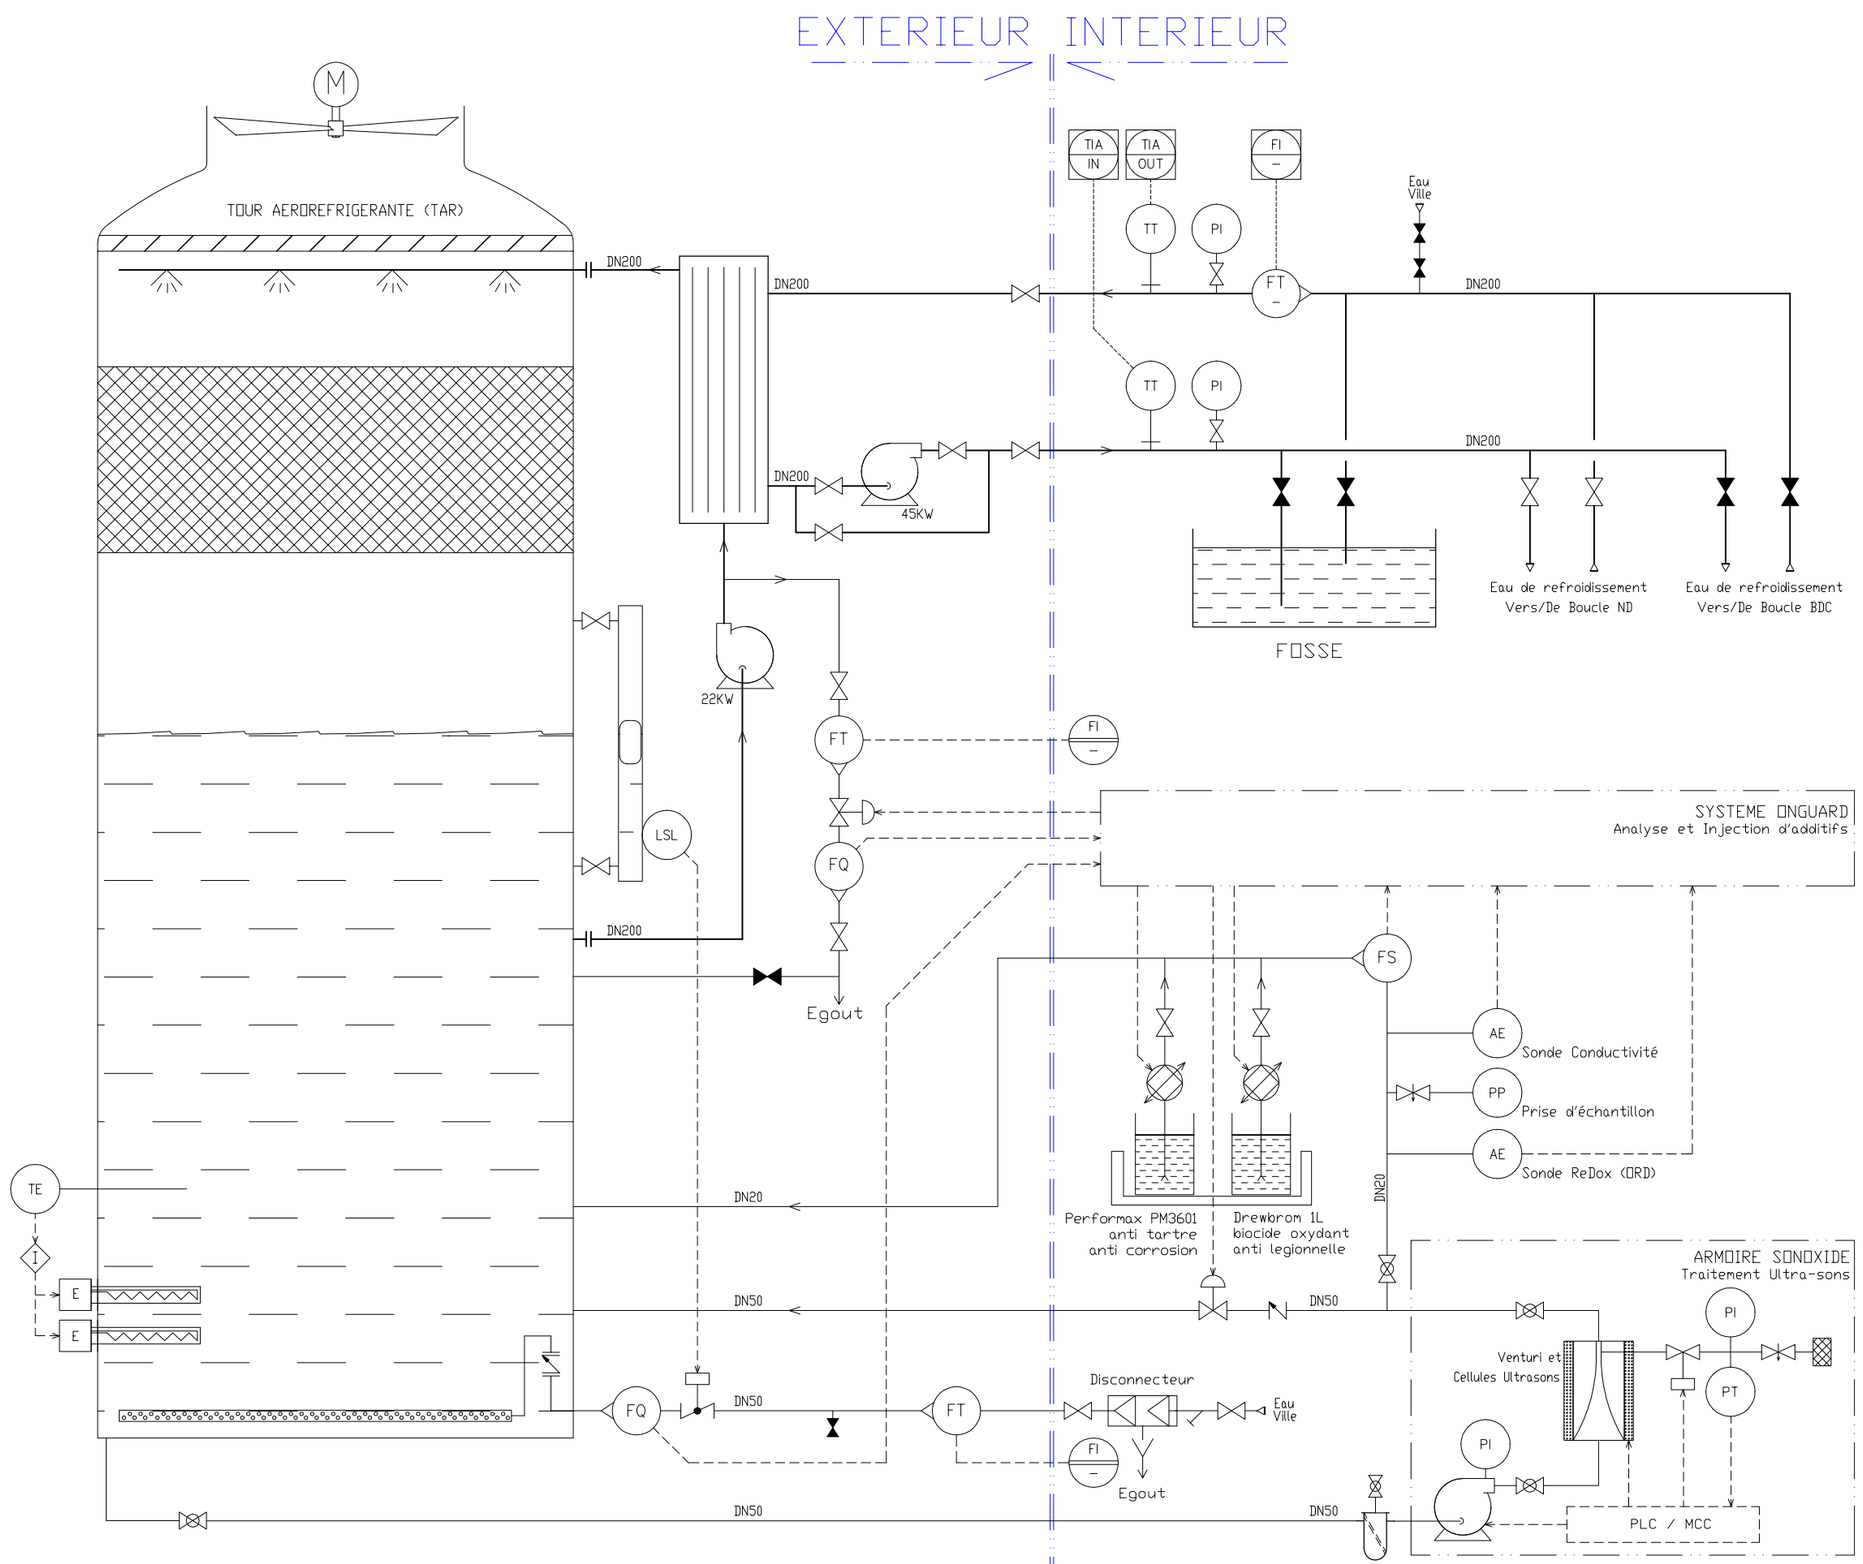

DOCUMENTS ASSIOCES

Titre	N° Sulzer
-	-

LEGENDE

PSV 100 (W) — Instrument Local

HSH 220 — Sur Panneau/Tableau Local

ET 200 — En Salle de contrôle (Accessible à l'opérateur)

ET 200 — En Salle Technique (Non-Accessible à l'opérateur)

Xn — Signal Collecté par le module d'acquisition de donnée Agilent 34970A

PIA 200 (HH, H, L, LL) — Signal géré par le Système de Contrôle-Commande du stand (DeltaV). Les lettres adjacentes au symbole indiquent le type de surveillance exercé par le DeltaV sur le signal.

- H -> Alarme haute
- L -> Alarme basse
- HH / LL -> Déclenchement (Arrêt automatique)

HOLDS

NOTES

-

IND.	MODIFICATION	MODIFIED	CHECKED	APPROVED
A	Emission Préliminaire	31/01/2017 V.AVIGNON	31/01/2017 L.MILLET	31/01/2017 G.ETNA

COMPONENT INFORMATION YES	FORMAT A1	DESIGN GROUP SPF	CAD-DRAWING
REPLACED BY : -		SUBSTITUTE FOR : -	ORIGINAL SCALE /

TYPE: **TEST BED**

EDF - ND 900MW
100231426

PROJET POST-FUKUSHIMA
Eau de Refroidissement et Traitement
Tour 5 MW
P & I Diagram

DRAWN: 23/11/2016 V.AVIGNON
CHECKED: 23/11/2016 L.MILLET
APPROVED: 23/11/2016 G.ETNA

SULZER | PART - No. - | F | PPI1002314260010-03 | 1

EDITION:16/02/2017

PPI1002314260010-03.DWG